



# DOCUMENTO DE APLICAÇÃO

SOPREMA, S.A.  
Zona Industrial de Alpiarça, Rua A, Lote 4B  
2090-242 ALPIARÇA  
tel.: (+351) 24 324 00 20  
e-e: info@soprema.pt  
www.soprema.pt

**MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG**  
**MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN**  
REVESTIMENTOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS

DA 99

CI/SfB

(27) Tn2 (Ajr)

CDU 692.43:699.82

ISSN 1646-3595

IMPERMEABILIZAÇÃO  
DE COBERTURAS  
ROOF WATERPROOFING  
ÉTANCHÉITÉ DE TOITURES

MAIO DE 2019

O presente documento anula e substitui o Documento de Aplicação DA 73 de julho de 2016.  
A situação de validade do DA deve ser verificada no portal do LNEC ([www.lnec.pt](http://www.lnec.pt)).

## DOCUMENTO DE APLICAÇÃO COM CERTIFICAÇÃO

O presente Documento de Aplicação (DA), de carácter voluntário, define as características das membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN, produzidas pela empresa SOPREMA, S.A., e estabelece as condições de execução e de utilização dos revestimentos de duas camadas MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN constituídos por aquelas membranas.

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) emite um parecer técnico favorável relativamente aos revestimentos de impermeabilização de coberturas executados com as membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN descritas na secção 1 do presente Documento de Aplicação, desde que se verifiquem as seguintes condições:

- a empresa SOPREMA, S.A. mantém a constância das condições de produção que permite a aposição da marcação CE às membranas, nomeadamente através de um adequado controlo da produção em fábrica, sintetizado na secção 3;
- o campo de aplicação dos revestimentos respeita as regras descritas na secção 2;
- a execução em obra e a manutenção dos revestimentos respeitam as regras descritas, respetivamente, nas secções 5 e 6.

Tratando-se de um Documento de Aplicação com certificação, este é emitido sob condição de que a empresa mantenha permanentemente um controlo da produção em fábrica e se submeta a um controlo externo periódico, previsto no quadro do presente Documento de Aplicação..

Este Documento de Aplicação é válido até 31 de julho de 2021, podendo ser renovado mediante solicitação atempada ao LNEC.

O LNEC reserva-se o direito de proceder à suspensão ou ao cancelamento deste Documento de Aplicação caso ocorram situações que o justifiquem, nomeadamente alterações das condições de produção ou resultados insatisfatórios dos ensaios e verificações realizados, no âmbito da certificação, pelo LNEC ou por uma entidade reconhecida pelo LNEC como competente para o efeito e de acordo com os procedimentos adotados por este Laboratório Nacional.

Lisboa e Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em maio de 2019.

O CONSELHO DIRETIVO

Carlos Pina  
Presidente

## 1 DESCRIÇÃO DOS REVESTIMENTOS

### 1.1 Descrição geral

As membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN são fabricadas pela empresa SOPREMA, S.A., com sede e fábrica em Alpiarça.

As membranas destinam-se a ser aplicadas na impermeabilização de coberturas, constituindo revestimentos de duas camadas, formados pelas seguintes membranas:

- MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG;
- MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN.

As membranas, de cor preta, são constituídas por betumes-polímeros contendo resinas de polipropileno atático (APP) e integrando armaduras de fibras de vidro e poliéster não-tecido.

As membranas são fabricadas em peças com 1,0 m de largura e 13 m comprimento, no caso da membrana MOPLY N PLUS FV 3 KG, e 10 m de comprimento, no caso das membranas MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN; apresentam espessuras médias (determinadas em ensaio) de 2,2 mm, 3,1 mm e 2,4 mm (na faixa de sobreposição sem granulado), respetivamente para as membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN, e a massa nominal por unidade de superfície é de respetivamente 3,0 kg/m<sup>2</sup>, 4,0 kg/m<sup>2</sup> e 4,0 kg/m<sup>2</sup>.

Estes revestimentos podem ser aplicados em sistema aderente, semiaderente ou independente do suporte, com exceção da membrana MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN que deve ser apenas aplicada em sistema semiaderente ou aderente.

Podem ainda ser utilizados na sua aplicação em obra os seguintes produtos complementares produzidos ou comercializados pela empresa SOPREMA: primários betuminosos EMUFAL I, EMUFAL L e EMUFAL TE, camadas de dessolidarização e barreiras ao vapor.

As membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN colocadas no mercado, com a utilização acima indicada, são objeto de marcação CE, acompanhada das informações previstas no Anexo ZA da Norma Portuguesa NP EN 13707:2004+A2:2011 – Membranas de impermeabilização flexíveis. *Membranas betuminosas armadas para impermeabilização de coberturas. Definições e características.*

### 1.2 Constituição e caracterização

#### 1.2.1 Membranas de betume-polímero

As membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN são obtidas por recobrimento das duas faces das respetivas armaduras – fibra de vidro, no caso da membrana MOPLY N PLUS FV 3 KG, e poliéster não-tecido, no caso das membranas MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN – com uma mistura contendo betume, polímero APP e cargas minerais de carbonato de cálcio.

Estas membranas são acabadas nas faces inferior e superior com filmes de polietileno, com exceção da membrana MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN que é acabada na face superior com granulado de xisto.

No quadro 1 apresentam-se as características das membranas associadas à marcação CE.

#### 1.2.2 Outros produtos

##### 1.2.2.1 Primários betuminosos EMUFAL I, EMUFAL L e EMUFAL TE

Os produtos EMUFAL I, EMUFAL L e EMUFAL TE são primários utilizados na impregnação superficial de suportes de betão ou argamassa. Os primários EMUFAL I e EMUFAL L são constituídos por uma emulsão betuminosa aquosa e o primário EMUFAL TE é constituído por uma emulsão betuminosa modificada com borracha.

##### 1.2.2.2 Camadas de dessolidarização

A dessolidarização dos revestimentos de impermeabilização relativamente ao seu suporte (sistema independente) pode ser realizada pela aplicação de um dos seguintes materiais: papel kraft, papel siliconado, feltro de fibra de vidro ou mantas de geotêxtil.

##### 1.2.2.3 Barreiras ao vapor

Podem ser utilizados, como barreiras ao vapor, feltros ou telas betuminosas com massa nominal por unidade de superfície não inferior a 1,8 kg/m<sup>2</sup> (produtos objeto de marcação CE, de acordo com a Norma Portuguesa NP EN 13970:2008).

## 2 CAMPO DE APLICAÇÃO

O revestimento de impermeabilização de coberturas MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG pode ser aplicado em sistema aderente, semiaderente ou independente e o revestimento MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN apenas deve ser aplicado em sistema semiaderente ou aderente; a escolha de uma destas soluções é função da natureza do material do suporte e da pendente e acessibilidade da cobertura.

No quadro 2 apresenta-se uma síntese do campo de aplicação em superfície corrente dos revestimentos atrás referidos, devendo ter-se ainda em conta as seguintes exigências complementares:

- os revestimentos não devem ser aplicados, em princípio, sobre suportes com pendente inferior a 2% nem superior a 15%, exceto em situações particulares, nomeadamente em remates com elementos emergentes da cobertura; nestas situações os revestimentos devem ser sempre aplicados em sistema aderente e a ligação da primeira membrana desses revestimentos ao suporte deve ser complementada com fixações mecânicas;
- os revestimentos poderão ainda ser aplicados sobre suportes isolantes distintos dos indicados no quadro 2, desde que satisfaçam os requisitos aplicáveis a esse campo de utilização e disponham de marcação CE;
- o revestimento MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG só deve ser aplicado sob proteção pesada (vd. 5.7);
- ambos os revestimentos podem ser aplicados em coberturas em terraço de acessibilidade limitada (acessíveis apenas para a realização de trabalhos de manutenção ou de reparação); o revestimento MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG pode também ser utilizado em coberturas acessíveis à circulação de pessoas.

## QUADRO 1

## Características das membranas betuminosas associadas à marcação CE

Características essenciais		Método de ensaio	Expressão dos resultados	Valores declarados pelo fabricante
Desempenho ao fogo exterior		CEN/TS 1187:2012	Classes	$B_{\text{roof}}(t_1)$
Reação ao fogo		De acordo com as EN aplicáveis	Euroclasses	Classe E
Estanquidade à água		NP EN 1928:2004	Estanque ou não estanque	Estanque
Força máxima em tração		NP EN 12311-1:2001	$MDV \pm t$ (N)	$350 \pm 100 / 250 \pm 100$ <sup>(1, 2)</sup> $600 \pm 200 / 400 \pm 150$ <sup>(1, 3)</sup>
Extensão na força máxima			$MDV \pm t$ (%)	NPD <sup>(2)</sup> $45 \pm 15 / 45 \pm 15$ <sup>(1, 3)</sup>
Resistência a cargas estáticas		NP EN 12730:2004 Método B	MLV (kg)	Ausência de perfuração para cargas $\leq 15$ kg <sup>(4)</sup>
Resistência ao choque		NP EN 12691:2008 Método A	MLV (mm)	Ausência de perfuração para alturas de queda $\leq 800$ ou $1000$ mm <sup>(5)</sup>
Resistência ao rasgamento		NP EN 12310-1:2001	MLV (N)	NPD
Resistência das juntas à pelagem		NP EN 12316-1:2004	$MDV \pm t$ (N)	NPD
Durabilidade (ação do calor) <sup>(6)</sup>	Flexibilidade a baixa temperatura	NP EN 1296-1:2004 EN 1109:2013	$MDV \pm t$ (°C)	NPD
	Escorrimento com o calor	NP EN 1296-1:2004 EN 1110:2010		$100 \pm 10$ (escorrimento $\leq 2$ mm)
Flexibilidade à dobragem		EN 1109:2013	MLV (°C)	Ausência de fissuração para temperaturas $\geq -10$ °C
Resistência ao escorrimento a elevada temperatura		EN 1110:2010	MLV (°C)	Ausência de escorrimento para temperaturas $\leq 100$ °C
Substâncias perigosas		–	Existência de produtos nocivos	NPD

$MDV \pm t$  – valor declarado pelo fabricante associado à respetiva tolerância  $t$

MLV – valor limite (inferior ou superior) declarado pelo fabricante

NPD – desempenho não determinado

1 Valores respetivamente na direção longitudinal e transversal da membrana

2 Aplicável à membrana MOPLY N PLUS FV 3 KG

3 Aplicável às membranas MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN

4 Aplicável às membranas MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN. Característica não determinada na membrana MOPLY N PLUS FV 3 KG

5 Aplicável respetivamente às membranas MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN e MOPLY N PLUS FP 4 KG. Característica não determinada na membrana MOPLY N PLUS FV 3 KG

6 Aplicável apenas à membrana MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN do revestimento com proteção leve

## QUADRO 2

Síntese do campo de aplicação dos revestimentos de impermeabilização

Revestimentos	Suportes		Sistema de aplicação				
			Independente	Semiaderente		Aderente	
			(2% ≤ i ≤ 5%)	(2% ≤ i ≤ 5%)	(5% < i ≤ 15%)	(2% ≤ i ≤ 5%)	(5% < i ≤ 15%)
MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG	Betão e argamassa	Monolíticos	•	•		•	
		Fracionados	•	•			
	Aglomerado de cortiça expandida		•	•		•	
MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN	Betão e argamassa	Monolíticos		•	•	•	•
		Fracionados		•	•		
	Aglomerado de cortiça expandida			•	•	•	•

i pendente do suporte da impermeabilização

Refira-se ainda que todas as membranas pertencem à classe E de reação ao fogo. No entanto, quando sob proteção pesada, não existe limitação de emprego dos revestimentos do ponto de vista de segurança contra incêndio.

### 3 FABRICO E CONTROLO DA QUALIDADE

As instalações de fabrico da empresa SOPREMA, S.A. situam-se em Alpiarça, e ocupam uma área total de 35 000 m<sup>2</sup>, dos quais 5750 m<sup>2</sup> correspondem à área coberta.

O Sistema de Gestão da Qualidade da empresa SOPREMA encontra-se certificado segundo a norma NP EN ISO 9001:2008, efetuando a empresa um controlo da qualidade da produção das membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN, que incide sobre as matérias-primas, sobre os produtos em curso de produção e sobre os produtos acabados.

Aquele controlo da qualidade, assegurado pela empresa, inclui a manutenção dos registos dos resultados dos ensaios efetuados e é objeto de verificações exteriores periódicas. Em anexo apresenta-se uma listagem dos ensaios e verificações, bem como a respetiva periodicidade, realizados pela empresa no âmbito do controlo da produção em fábrica.

Os rolos das membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN são armazenados em posição vertical, cobertos por uma proteção de plástico retrátil.

As condições de fabrico dos produtos, o controlo da produção em fábrica e as condições de armazenagem foram apreciados pelo LNEC, tendo-se concluído que são satisfatórios.

### 4 APRESENTAÇÃO COMERCIAL

As membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN são comercializadas em peças com 1,0 m de largura e 10 m ou 13 m de comprimento (vd. 1.1).

Cada rolo leva uma etiqueta com a seguinte informação: nome e contactos da empresa produtora, designação comercial e referência do produto, identificação do lote de fabrico, tipos de armadura, largura, comprimento, massa por unidade de superfície e o símbolo da marcação CE.

O primário EMUFAL I é comercializado em embalagens de 5, 9 e 24 kg, o primário EMUFAL L é comercializado em embalagens de 25 kg e o primário EMUFAL TE é comercializado em embalagens de 9 e 24 kg. Cada embalagem de primário contém a seguinte informação: designação comercial, identificação da empresa produtora e capacidade da embalagem.

As membranas colocadas no mercado têm aposta a marcação CE, acompanhada da informação constante do Anexo ZA da norma NP EN 13707. A empresa deve disponibilizar, a pedido, a respetiva declaração de desempenho.

### 5 APLICAÇÃO EM OBRA

#### 5.1 Recomendações de carácter geral

Os revestimentos de impermeabilização podem ser aplicados em sistema totalmente aderente, semiaderente ou independente do suporte (vd. quadro 2).

Não se devem aplicar estes revestimentos sobre suportes com base em alcatrão (resíduo derivado da destilação da hulha), salvo nos casos em que se interponha uma camada de dessolidarização adequada.

Quando a camada de isolamento térmico funcione como suporte do revestimento de impermeabilização, deve ser prevista uma barreira ao vapor em função das condições ambientes interiores previsíveis no edifício e das características higrotérmicas dos diferentes materiais que compõem a cobertura. A escolha da solução a adoptar para a barreira ao vapor pode ser feita quer por métodos analíticos quer inspirando-se em recomendações de bibliografia adequada.

Quando os revestimentos formados pelas membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG forem aplicados em coberturas "invertidas" (isolamento térmico sobre o revestimento de impermeabilização) deve seguir-se o preconizado no Documento de Homologação ou na Aprovação/Avaliação Técnica Europeia aplicável ao respetivo sistema de isolamento térmico.

Os remates da impermeabilização com elementos emergentes ou imergentes da cobertura devem ser objeto de cuidados acrescidos durante a sua execução.

## 5.2 Condições atmosféricas

A aplicação das membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN não deve fazer-se em tempo de chuva, de neve ou de nevoeiro intenso, nem quando a temperatura do ar for inferior a 0 °C.

As membranas devem ser manuseadas com cuidado, sobretudo quando a temperatura do ar for inferior a 5 °C.

## 5.3 Condições a satisfazer pelos suportes

O revestimento deve ser aplicado sobre suportes secos, limpos, isentos de asperezas, ressaltos e de produtos diversos da construção, nomeadamente gessos, hidrocarbonetos e óleos.

A pendente nominal da cobertura não deve ser em princípio inferior a 2%, de modo a permitir o escoamento adequado das águas à sua superfície.

Quando se utilizem betões leves (betões de agregados leves ou betões celulares) para definir a pendente da cobertura, é indispensável a colocação de uma betonilha de regularização sobre a respetiva camada de betão leve.

Antes da aplicação das membranas, a concordância da superfície da cobertura com os paramentos verticais emergentes deve ser arredondada ou chanfrada, de forma a permitir um ajustamento contínuo das membranas, sem dobragem em ângulo (vd. 5.5).

## 5.4 Processo de aplicação

### 5.4.1 Colocação dos rolos

Os rolos devem ser desenrolados sem ficarem sujeitos a tensões e alinhados sobre o suporte de modo a sobrepor-se longitudinal e transversalmente, ao longo dos bordos respetivos, numa faixa correspondente à largura da junta de sobreposição. Essa largura não deve ser inferior a 0,10 m, correspondendo este valor à faixa efetivamente colada entre as duas membranas. As membranas MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN devem constituir sempre a segunda camada dos revestimentos respetivos, ou seja, serão sempre aplicadas sobre a membrana MOPLY N PLUS FV 3 KG.

### 5.4.2 Ligação das membranas

#### a) Ligação das membranas nas juntas

A ligação entre membranas faz-se ao longo das juntas de sobreposição referidas em 5.4.1, em toda a sua largura, e unicamente por soldadura por meio de chama, não sendo permitida a utilização de betumes, colas ou outros adesivos.

A soldadura deve ser feita de forma que reflua pelo bordo das juntas de sobreposição longitudinais ou transversais uma pequena quantidade de betume fundido resultante do seu aquecimento.

Nas juntas de sobreposição transversais da membrana MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN deve aquecer-se previamente a face superior da membrana colocada inferiormente, de modo a fazer refluir a respetiva mistura betuminosa entre os grânulos minerais.

As juntas da camada superior dos revestimentos devem, preferivelmente, ficar desencontradas em relação às juntas da camada inferior, ou então as duas camadas devem ser aplicadas cruzadas.

#### b) Ligação das membranas das duas camadas

A ligação das membranas entre si – em superfície corrente ou nos remates – é feita unicamente por soldadura por meio de chama.

#### c) Ligações das membranas ao suporte

No caso dos sistemas semiaderentes ou aderentes, a ligação da primeira membrana ao suporte é feita unicamente por soldadura por meio de chama.

### 5.4.3 Aplicação do revestimento em sistema independente

Devido à necessidade duma proteção pesada, a aplicação das membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG em sistema independente é limitada a coberturas com pendentes não superiores a 5% (vd. quadro 2). O revestimento MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN não deve ser utilizado em sistema independente.

Para garantir com maior eficiência a dessolidarização do revestimento de impermeabilização em relação ao suporte, é recomendável a aplicação de uma camada com essa função. Essa camada deve ser constituída por um material pouco sensível à ação da chama do maçarico, recomendando-se para tal feltros de fibra de vidro ou de características similares sob aquele ponto de vista. Assim, previamente à aplicação do revestimento de impermeabilização desenrolam-se sobre o suporte os rolos que constituem a camada de dessolidarização da impermeabilização, com uma sobreposição de 0,10 m dos seus bordos. Quando tal camada de dessolidarização não for aplicada, pode haver o risco de se estabelecer a ligação das membranas ao suporte, quer ao longo das juntas de sobreposição, resultante do refluimento do betume durante o processo de ligação da membranas entre si nessas juntas, quer, a longo prazo, em toda a zona corrente da cobertura, devido à possibilidade de fluidificação da respetiva mistura betuminosa para temperaturas do ar elevadas, especialmente quando se trate de revestimentos de impermeabilização sobre suportes isolantes.

Nos elementos emergentes as membranas são coladas por soldadura por meio de chama aos seus paramentos verticais, de acordo com o indicado em 5.5, sendo ainda aderentes ao suporte (na zona corrente) numa faixa de 0,10 m adjacente ao respetivo elemento emergente. Quando esses paramentos são de betão ou de argamassa é indispensável a aplicação prévia de um dos primários betuminosos, EMUFAL I, EMUFAL L ou EMUFAL TE, à razão de pelo menos 400 g/m<sup>2</sup>.

O revestimento de impermeabilização MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG é posteriormente recoberto por uma

proteção pesada, tal como é definida em 5.7; no caso de este revestimento ser utilizado em coberturas acessíveis à circulação de pessoas não deve ser aplicada a primeira das soluções de proteção pesada indicadas em 5.7.

#### 5.4.4 Aplicação do revestimento em sistema semiaderente

Devido à necessidade duma proteção pesada, a aplicação do revestimento MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG em sistema semiaderente apenas é admissível em coberturas com pendentes não superiores a 5%. A aplicação do revestimento MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN neste mesmo tipo de sistema é admissível em coberturas com pendentes não superiores a 15% (vd. quadro 2).

No caso de suportes de betão ou argamassa, previamente à aplicação do revestimento de impermeabilização, o suporte deve ser impregnado com um dos primários betuminosos, EMUFAL I, EMUFAL L ou EMUFAL TE, à razão de pelo menos 400 g/m<sup>2</sup>.

A ligação da primeira camada do revestimento ao suporte é feita por pontos ou por faixas regularmente espaçadas por soldadura por meio de chama; a membrana da segunda camada é totalmente aderente à primeira e a sua ligação é feita também por soldadura por meio de chama.

A técnica de ligação das membranas aos suportes deve entretanto satisfazer o disposto em 5.4.5 e as juntas entre membranas devem ser executadas de acordo com o especificado em 5.4.2.

Nos elementos emergentes da cobertura as membranas são coladas por soldadura por meio de chama aos seus paramentos verticais, de acordo com o indicado em 5.5, sendo ainda aderentes ao suporte (na zona corrente) numa faixa de 0,10 m adjacente ao respetivo elemento emergente.

Os tipos de proteção pesada utilizados sobre o revestimento MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG são os indicados em 5.7 com as mesmas limitações apontadas em 5.4.3.

#### 5.4.5 Aplicação do revestimento em aderência total

Devido à necessidade duma proteção pesada, a aplicação do revestimento MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG em sistema aderente apenas é admissível em coberturas com pendentes não superiores a 5%. A aplicação do revestimento MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN neste mesmo tipo de sistema é admissível em coberturas com pendentes não superiores a 15% (vd. quadro 2).

Os suportes de betão ou argamassa, previamente à aplicação do revestimento de impermeabilização, devem ser impregnados com um dos primários betuminosos, EMUFAL I, EMUFAL L ou EMUFAL TE, à razão de pelo menos 400 g/m<sup>2</sup>.

Sobre suportes fracionados de betão ou de argamassa devem aplicar-se previamente bandas de dessolidarização ao longo das juntas. Estas bandas terão uma largura de 0,20 m a 0,30 m, e podem ser constituídas por um feltro betuminoso de fibra de vidro com cerca de 1,8 kg/m<sup>2</sup> de massa, por membranas de betume-polímero MOPLY N PLUS FV 3 KG (ou por membranas do mesmo tipo) ou por outro material com características similares. A fixação das bandas de dessolidarização é feita apenas dum

dos lados da junta, por soldadura por meio de chama, no caso de aplicação de bandas da membrana MOPLY N PLUS FV 3 KG, ou com betume a quente, no caso de serem utilizadas bandas de feltro betuminoso.

Sobre o suporte preparado conforme se descreveu são aplicados os revestimentos constituídos por duas membranas ligadas entre si e ao suporte por soldadura pela ação da chama.

Esta técnica consiste no aquecimento das membranas de betume-polímero por meio da chama de um maçarico apropriado até à fluidificação da sua face inferior, à medida que essas membranas vão sendo desenroladas sobre o suporte. A aderência total ao suporte é obtida por pressão exercida sobre a face superior das membranas.

A membrana da segunda camada é totalmente aderente à primeira e a sua ligação é feita por soldadura por meio de chama.

Nos elementos emergentes da cobertura as membranas são coladas por soldadura por meio de chama aos seus paramentos verticais, de acordo com o indicado em 5.5.

Os tipos de proteção pesada utilizados sobre o revestimento MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG são os indicados em 5.7 com as mesmas limitações apontadas em 5.4.3.

### 5.5 Remates com elementos emergentes

Os remates do revestimento nos elementos emergentes são sempre executados em sistema aderente colados por soldadura por meio de chama, e ainda fixados mecanicamente, com peças adequadas e com uma densidade apropriada, se a altura desses remates for superior a 0,40 m.

Na figura 1 apresentam-se, a título de exemplo e para o caso do revestimento MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN, duas soluções alternativas da ligação do revestimento a um elemento emergente da cobertura. Numa delas (solução A) o remate fica aparente e recoberto com um rufo metálico, e na outra (solução B) o remate é inserido no elemento de alvenaria e é totalmente protegido por um reboco armado.

### 5.6 Juntas de dilatação

Ao longo das juntas de dilatação da cobertura, a impermeabilização poderá ser realizada conforme se indica na figura 2 para o caso do revestimento com proteção leve (vd. 5.7.2), sendo indispensável a colocação dum cordão de espuma flexível ou de mastique de secção apropriada, para suporte do revestimento de impermeabilização na zona da junta.


### 5.7 Proteção e acabamento

#### 5.7.1 Proteção pesada


A utilização de uma proteção pesada é obrigatória quando se utiliza o revestimento MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG.

Entretanto, a utilização deste tipo de proteção limita a 5% a pendente da cobertura.



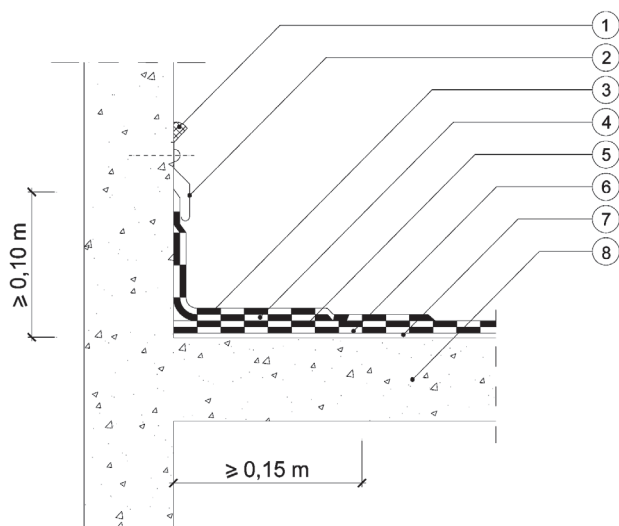


A – Remate não-protetido

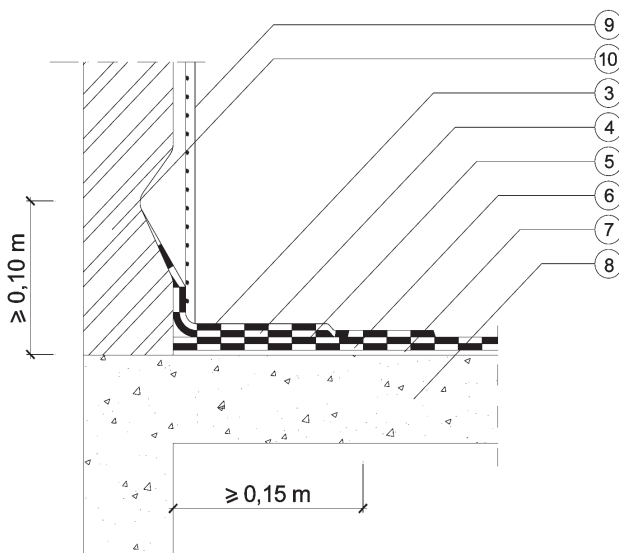

B – Remate protegido

- 1 Mastique
- 2 Rufo metálico
- 3 Banda da membrana MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN
- 4 Banda de remate com MOPLY N PLUS FV 3 KG ou MOPLY N PLUS FP 4 KG
- 5 Membrana MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN
- 6 Membrana MOPLY N PLUS FV 3 KG
- 7 Primário betuminoso
- 8 Suporte
- 9 Reboco armado
- 10 Alvenaria

Figura 1 – Remate da impermeabilização com um elemento emergente da cobertura

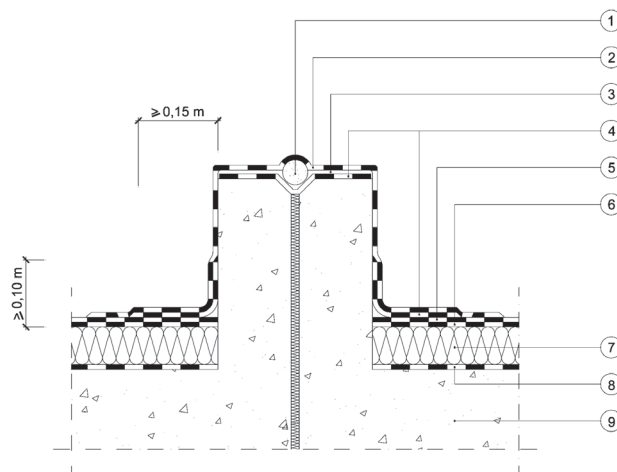

- 1 Mastique ou cordão de espuma flexível
- 2 Banda da membrana MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN soldada
- 3 Perfil flexível soldado dum lado e doutro da junta
- 4 Banda da membrana MOPLY N PLUS FV 3 KG ou MOPLY N PLUS FP 4 KG
- 5 Membrana MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN
- 6 Membrana MOPLY N PLUS FV 3 KG
- 7 Camada de isolamento térmico
- 8 Primário e barreira ao vapor
- 9 Estrutura resistente

Figura 2 – Junta de dilatação sobre-elevada

A proteção pesada pode ser constituída por uma das soluções seguintes:

- camada de agregado grosso, preferivelmente rolado, com granulometria compreendida entre 8 e 16 mm ou 8 e 32 mm;
- betonilha esquartelada, armada ou não;
- placas de betão assentes com argamassa;
- ladrilhos hidráulicos ou cerâmicos assentes com argamassa;
- lajetas sobre apoios.

A primeira solução é apenas usada nas coberturas de acessibilidade limitada.

Qualquer que seja a camada de proteção pesada, deve interpor-se entre ela e o revestimento de impermeabilização uma camada de dessolidarização e reforço constituída por um material adequado (por exemplo, feltro de poliéster não-tecido ou mantas de geotêxtil com pelo menos 200 g/m<sup>2</sup> de massa).

O agregado grosso deve ser aplicado em camada não inferior a 40 mm de espessura. A massa ou a espessura desta camada deve ser determinada face às ações do vento sobre a cobertura. Estas ações são as previstas na regulamentação nacional sobre a matéria, tendo em conta a localização, a forma e as dimensões do edifício.

No caso de aplicação da betonilha, armada ou não, das placas de betão e dos ladrilhos hidráulicos ou cerâmicos assentes com argamassa, devem ser realizadas juntas de esquartelamento nessas camadas, definindo painéis de dimensões não superiores a 4 m × 4 m, interessando toda a espessura da argamassa, e dos respetivos acabamentos, ou da betonilha. Quando existam juntas de dilatação, a aplicação da betonilha ou da argamassa

e o assentamento das placas ou dos ladrilhos devem ser interrompidos de modo a criar uma junta com a mesma largura da junta de dilatação.

No caso da aplicação de lajetas sobre apoios, a zona de colocação de cada apoio deve ser reforçada com uma banda das membranas MOPLY N PLUS FP 4 KG com dimensões superiores às do apoio. As dimensões dos apoios são determinadas em função das cargas e da natureza dos materiais do suporte do revestimento de impermeabilização.

#### 5.7.2 Proteção leve

A proteção leve está apenas prevista quando for aplicado, em superfície corrente, o revestimento MOPLY N PLUS FV 3 KG + MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN; essa proteção é então constituída pelo granulado mineral da segunda camada do revestimento.

### 5.8 Recomendações de segurança e higiene

Durante e após a aplicação do revestimento de impermeabilização deve evitar-se a utilização ou o manuseamento de determinadas substâncias químicas, nomeadamente gasolina, petróleo, solventes orgânicos e produtos oxidantes concentrados.

O manuseamento dos produtos auxiliares de colagem ou de acabamento deve ser efetuado utilizando equipamento individual de proteção adequada, nomeadamente luvas e vestuário de proteção apropriado.

Deve ainda evitar-se a utilização de equipamento ou materiais com arestas cortantes ou pontiagudas sobre a membrana de impermeabilização.

De acordo com a informação da empresa SOPREMA, as membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN não contêm substâncias tóxicas ou inflamáveis e a sua aplicação não envolve riscos para a saúde, desde que se adotem os cuidados adequados para evitar a inalação de fumos ou vapores resultantes da sua ligação nas juntas de sobreposição ou a outros elementos.

## 6 MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

Recomenda-se que sejam efetuados, pelo menos uma vez por ano, antes do período de inverno, trabalhos de manutenção do revestimento de impermeabilização, através da limpeza geral da cobertura, nomeadamente removendo os detritos que se tenham acumulado nos ralos das embocaduras dos tubos de queda ou dos "trop plein" (tubos ladrão) e a vegetação parasitária que eventualmente se tenha desenvolvido na cobertura.

No caso de a proteção ser constituída por lajetas sobre apoios, não devem ser colocados sobre as lajetas elementos com cargas superiores à sua capacidade resistente (nomeadamente quando se trate de floreiras amovíveis ou outros elementos de carga significativa).

Em caso de anomalia accidental do revestimento, as reparações são efetuadas utilizando bandas das membranas que constituem o revestimento, com dimensões apropriadas, soldadas a quente – depois de limpa a superfície a soldar – ao revestimento existente ou aos bordos do revestimento depois de retirada a zona afetada.

Os trabalhos de reparação devem ser feitos com cuidado e de acordo com as indicações do fabricante. Deve entretanto evitar-se a realização deste processo quando as membranas existentes tenham um tempo de uso tal que comprometa a eficiência da aderência entre elas e as novas bandas.

## 7 MODALIDADES DE COMERCIALIZAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

### 7.1 Modalidades de comercialização

A empresa SOPREMA coloca os produtos diretamente no mercado, com a marcação CE aposta.

### 7.2 Assistência técnica

A empresa SOPREMA oferece assistência técnica aos utilizadores antes, durante e após a aplicação. Caso lhe seja solicitado, esta empresa disponibiliza a lista dos seus aplicadores qualificados para a execução dos revestimentos objeto deste Documento de Aplicação.

## 8 ANÁLISE EXPERIMENTAL

### 8.1 Condições dos ensaios

A recolha das membranas e dos seus constituintes necessários para a realização dos ensaios e determinações foi efetuada por técnicos do LNEC nas instalações de fabrico da empresa produtora.

Os ensaios foram executados no LNEC com base nas técnicas descritas nas normas europeias aplicáveis ou no documento do LNEC *Regras para a concessão de Documentos de Aplicação a sistemas de impermeabilização de coberturas com base em membranas de betume-polímero APP ou SBS*, de julho de 2010, disponível no portal do LNEC em <http://www.lnec.pt>, no menu "serviços".

### 8.2 Resultados dos ensaios

A análise experimental realizada pelo LNEC consistiu na realização de ensaios de identificação e de caracterização das membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN e dos seus constituintes principais (armaduras e mistura betuminosa), bem como de ensaios de comportamento das membranas e dos revestimentos por elas formados.

Os resultados dos ensaios efetuados foram globalmente satisfatórios. Esses resultados e a respetiva apreciação constam do relatório do LNEC "Compilação dos trabalhos para emissão do Documento de Aplicação relativo aos revestimentos de impermeabilização de coberturas MOPLY N PLUS", de 2016.

De acordo com a informação que consta do relatório do laboratório espanhol LICOF (*Informe de clasificación 2359T11-2*, de 2011-09-23) relativa à marcação CE, e dos critérios definidos pelo *Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España (Informe sobre criterios de agrupación para la extensión*



de la aplicación de los resultados de ensayo obtenidos según UNE-ENV 1187-2003 Ensayo 1 aplicables a las láminas betuminosas con armaduras, de 2007-11-18), as membranas de betume modificado de 2,0 kg/m<sup>2</sup> a 4,0 kg/m<sup>2</sup> fabricadas nas instalações da SOPREMA em Alpiarça (nas quais as membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN estão incluídas), são classificadas na Classe E da classificação europeia de reação ao fogo.

## 9 VISITAS A OBRAS

Dado ser ainda relativamente recente o fabrico em Portugal das membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN, apenas foi possível visitar obras com cerca de um ano de uso.

Em nenhuma das obras visitadas foi detetada qualquer anomalia grave do comportamento dos revestimentos.

## 10 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO

Em face dos resultados dos ensaios e das visitas a obras realizados no âmbito do estudo efetuado pelo LNEC, considera-se que os revestimentos de impermeabilização formados pelas membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN são adequados ao uso previsto.

Em particular, verificou-se um comportamento satisfatório face às principais ações a que estão sujeitos, nomeadamente dos pontos de vista da resistência mecânica a esforços de tração, rasgamento e punçoamento e do comportamento a baixas e altas temperaturas.

Desde que os revestimentos em questão sejam aplicados nas condições definidas no presente Documento de Aplicação e desde que sejam respeitadas outras prescrições nele incluídas, nomeadamente em relação a qualidade dos produtos empregues, pode estimar-se que os revestimentos de impermeabilização formados pelas membranas MOPLY N PLUS FV 3 KG, MOPLY N PLUS FP 4 KG e MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN possuem um período de vida útil de dez anos, sem qualquer reparação mas sujeitos a uma manutenção normal.

A indicação acerca do período de vida útil não pode ser interpretada como uma garantia dada pelo fabricante, pelos seus representantes ou pelo LNEC. Essa indicação deve apenas

ser considerada como um meio para a escolha de produtos adequados em relação a vida útil prevista e economicamente razoável das obras. O período de vida útil pode ser mais longo em condições normais de utilização sem que ocorra uma degradação significativa afetando os requisitos básicos das obras.

## 11 ENSAIOS DE RECEÇÃO

Os produtos que beneficiam de um Documento de Aplicação com certificação podem em regra ser dispensados da realização de ensaios de receção em obra.

Estes só se justificam a título excecional e em caso de dúvida sobre a identidade das membranas fornecidas relativamente às que foram objeto do presente Documento de Aplicação. Compete à fiscalização tomar essa decisão, se a considerar necessária. Em tal caso, a colheita de amostras e os ensaios deverão ser efetuados de acordo com o preconizado no documento do LNEC, *Regras para a concessão de Documentos de Aplicação a sistemas de impermeabilização de coberturas com base em membranas de betume-polímero APP ou SBS*, de julho de 2010, disponível no portal do LNEC em <http://www.lnec.pt>, no menu "serviços".

Os ensaios em causa devem permitir verificar que as características das membranas referidas no quadro 3 satisfazem aos valores limite e se enquadram dentro dos intervalos de tolerância aí especificados.

## 12 REFERÊNCIAS

A empresa SOPREMA, S.A. tem vindo a fabricar, desde há cerca de seis anos, as membranas de betume-polímero com as atuais características.

Segundo dados fornecidos pela empresa, indica-se seguidamente algumas obras mais significativas onde foram aplicados em Portugal os revestimentos MOPLY N PLUS e às quais corresponde uma área total de revestimentos de cerca de 4000 m<sup>2</sup>:

- Edifício de habitação da Rua Dona Teresa de Jesus Pereira, em Torres Vedras;
- SCHAEFFLER PORTUGAL, nas Caldas da Rainha;
- Edifício de habitação (ex-Grande Hotel) na Av. Sabóia, no Monte Estoril;
- Escola EB 2+3, em Ouressa (Algueirão).

QUADRO 3

Valores limite e intervalos de tolerância das características das membranas

Características	Direção do rolo	Valores limite e intervalos de tolerância para os valores declarados
Comprimento (m)		
MOPLY N PLUS FV 3 KG	–	≥ 13,00
MOPLY N PLUS FP 4 KG	–	≥ 13,00
MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN	–	≥ 10,00
Largura (m)	–	≥ 0,99
Espessura (mm)		
MOPLY N PLUS FV 3 KG	–	2,20 ± 0,11
MOPLY N PLUS FP 4 KG	–	3,10 ± 0,16
MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN	–	2,40 ± 0,12 <sup>(2)</sup>
Massa/m <sup>2</sup> (kg/m <sup>2</sup> )		
MOPLY N PLUS FV 3 KG	–	3,00 <sub>-0,15</sub> / +0,30
MOPLY N PLUS FP 4 KG	–	3,00 <sub>-0,15</sub> / +0,30
MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN	–	4,00 <sub>-0,20</sub> / +0,40
Resistência à tração (N)		
MOPLY N PLUS FV 3 KG	L	≥ 250
	T	≥ 150
MOPLY N PLUS FP 4 KG	L	600 ± 120
	T	400 ± 80
MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN	L	600 ± 120
	T	400 ± 80
Alongamento na força máxima (%)		
MOPLY N PLUS FV 3 KG	L/T	≥ 1
MOPLY N PLUS FP 4 KG	L/T	45 ± 15
MOPLY N PLUS FP 4 KG MIN	L/T	45 ± 15
Flexibilidade a baixa temperatura (temperatura correspondente a ausência de fendilhação)	L/T	≥ - 10 °C
Resistência ao escorrimento a elevada temperatura (temperatura correspondente a ausência de escorrimento)	L/T	≤ 100 °C

(1) Os valores dos intervalos de tolerância correspondem a valores médios obtidos em ensaio.

(2) Espessura determinada na faixa de sobreposição (zona sem granulado mineral)

L direção longitudinal

T direção transversal

**ANEXO**  
**Ensaio de controlo da produção em fábrica**

Material controlado	Ensaio	Periodicidade dos ensaios	
Betume de destilação direta	Penetração a 25 °C	Todos os lotes <sup>(1)</sup>	
Armaduras	Massa/m <sup>2</sup>	Uma vez por encomenda	
	Propriedades em tração	Uma vez por encomenda	
Cargas	Granulometria	Uma vez por mês	
	Teor de humidade	Uma vez por mês	
Mistura betuminosa	Temperatura de amolecimento	Todos os lotes <sup>(1)</sup>	
	Controlo da dispersão	Uma vez por semana	
	Penetração a 25 °C	Todos os lotes <sup>(1)</sup>	
	Penetração a 60 °C	Uma vez por mês	
Membranas	Espessura ou massa/m <sup>2</sup>	Todos os lotes <sup>(1)</sup>	
	Flexibilidade a baixa temperatura	–	
		– no estado novo	Uma vez por semana
		– após 24 semanas a 70 °C	Uma vez de dois em dois anos
	Estabilidade dimensional	Duas vezes por ano	
	Resistência ao escorrimento a elevada temperatura	–	
		– no estado novo	Uma vez por semana
		– após 24 semanas a 70 °C	Uma vez de dois em dois anos
	Propriedades em tração	Uma vez por mês	
	Resistência ao rasgamento	Duas vezes por ano	
Resistência das juntas ao corte	Uma vez por ano		

(1) De acordo com a norma NP EN 13707 define-se lote como sendo a quantidade de produto fabricado (membrana betuminosa) sob a mesma especificação dentro de um período máximo de 24 h. Para as matérias-primas considera-se que um lote é a quantidade dessa matéria-prima correspondente a cada fornecimento. Relativamente às misturas betuminosas, cada lote corresponde a uma mistura betuminosa completa.

Descritores: Revestimento de coberturas / Impermeabilização de coberturas / Revestimento impermeabilizante / Documento de aplicação  
Descriptors: Roof covering / Roof waterproofing / Waterproofing covering / Application document

